

N° d'imprimé : F066702537 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/08/2025	25070287

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S076F198**
 (9) RAISON SOCIALE :
 AAB ROUEN
 (3) COORDONNÉES :
 RUE AMÉDÉE DORMOY
 76000 ROUEN
 02.35.63.56.82

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 076F1258
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE


(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GB-763-ZB (F)	23-09-2021	23-09-2021
Marque	Désignation commerciale	
DS	DS 7 CROSSBACK	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR1JCYHZUMY528406	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10CPFVP000P986	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

148021

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Défaillances majeures
 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)
Défaillances mineures
 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD)

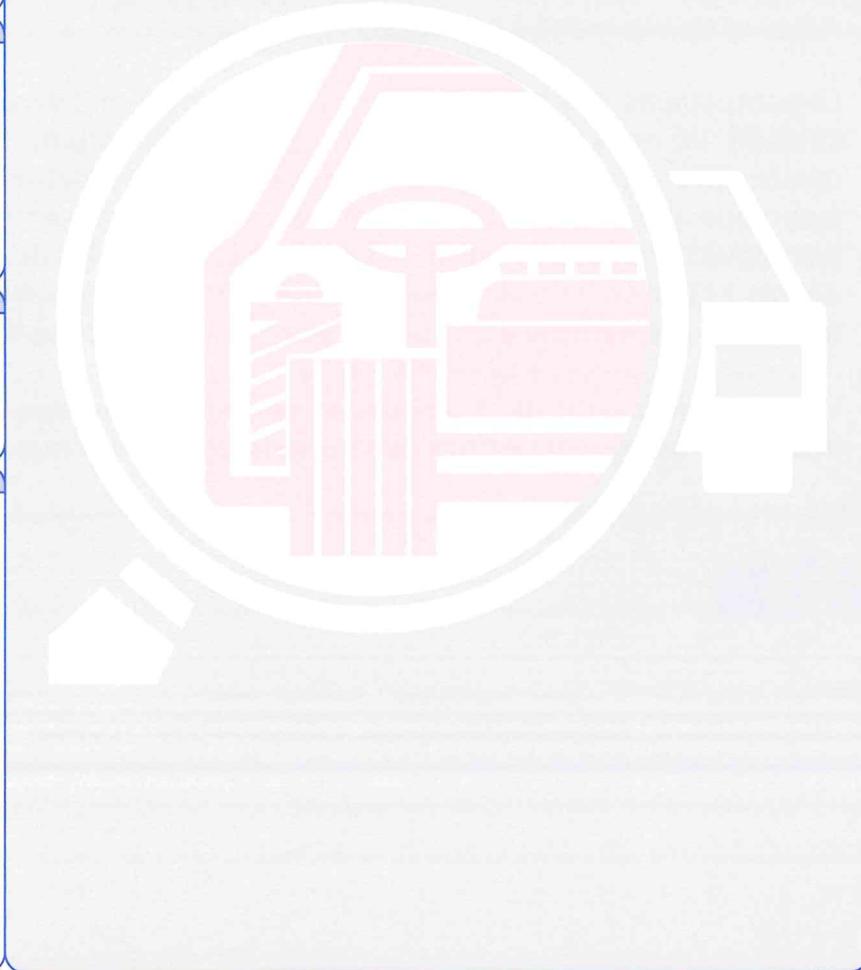

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-1.3	m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%)		2%			16%	
Forces verticales		946daN			668daN	
Frein de service						
Forces de freinage	346daN		362daN	220daN		214daN
Déséquilibre (<20%)		5%			3%	
Force de freinage (efficacité)	346daN		362daN	220daN		214daN
Taux d'efficacité (=>58%)				70%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				26%		
Opacité des fumées (0.51m⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G: -0.8%			D: -1.0%	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		G: -1.3%			D: -2.7%	